

## Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

## Cuidado y Limpieza

Para limpiar, limpie el accesorio con un trapo suave. Lave el vidrio con jabón suave. No use materiales abrasivos tales como almohadillas o polvos abrasivos, lana de acero o papel abrasivo.

## Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

**Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.**

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por dos años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

**Sea Gull Lighting**  
Life Illuminated | Since 1919

Customer Care Center  
800-347-5483

[SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)



To register your fixture, please visit our website:  
[SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

HC-1884FS 083111

Please record for future reference:

Item Number

Date Purchased



**NEED HELP?**  
¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



**Please do not return this product to the store.**

Por favor no devuelva este producto a la tienda.

Prrière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:


Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

**1-800-347-5483**




Figure 1  
Le Schéma 1  
Figura 1

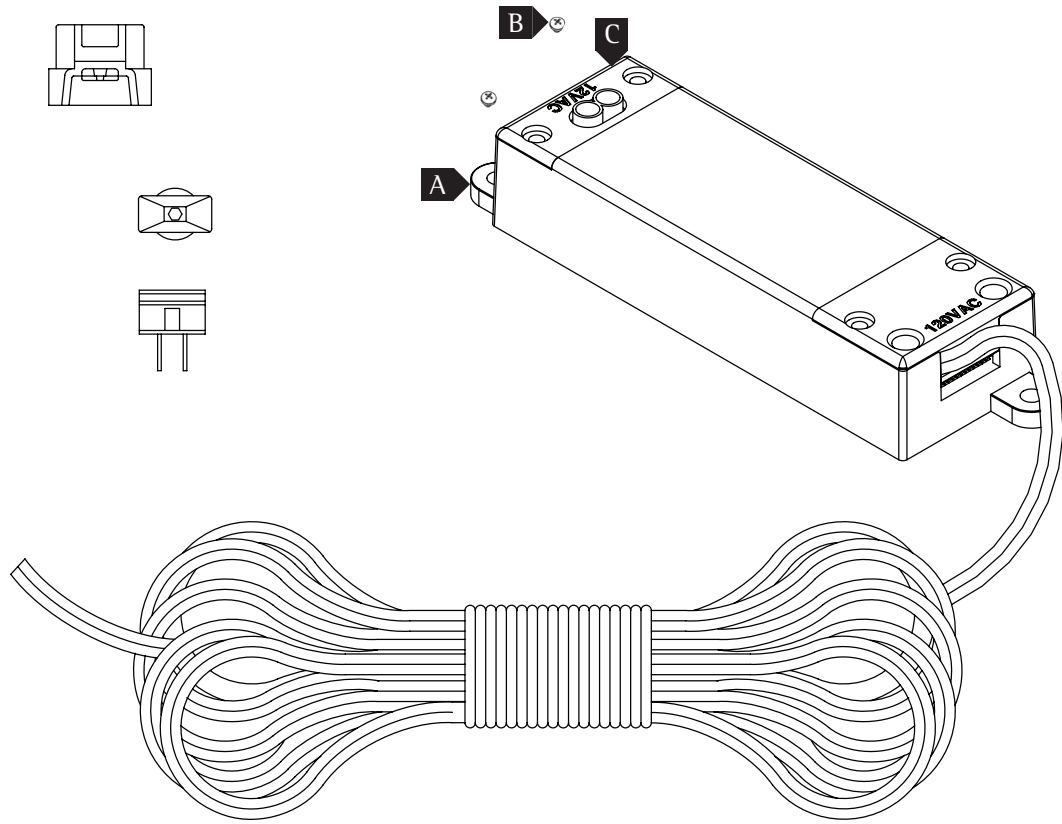


- A. Transformer Mounting Tab  
Attache de Montage  
du Circuit  
Ranura de Montaje del  
Conductor
- B. Cover Plate Screws  
Vis du  
Couvercle/Tornillos de la  
Cubierta del Conductor
- C. Wiring Cover Plates  
Couvercles de Branchement  
Cubierta de Cableo

\*not included  
\*non fourni  
\*no incluido

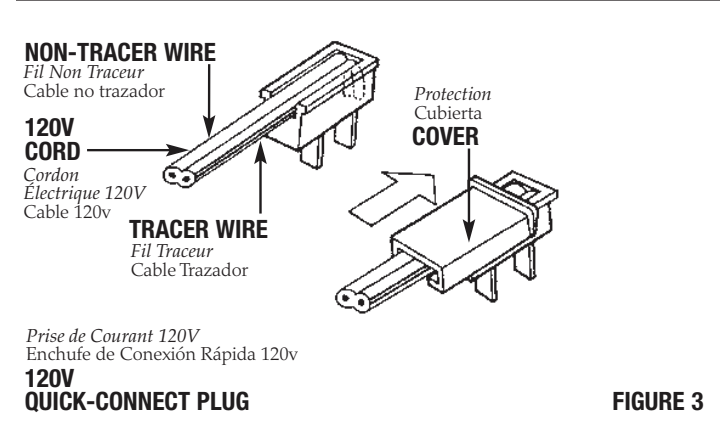

Prise de Courant 120V  
Enchufe de Conexión Rápida 120v  
**120V QUICK-CONNECT PLUG**


FIGURE 3

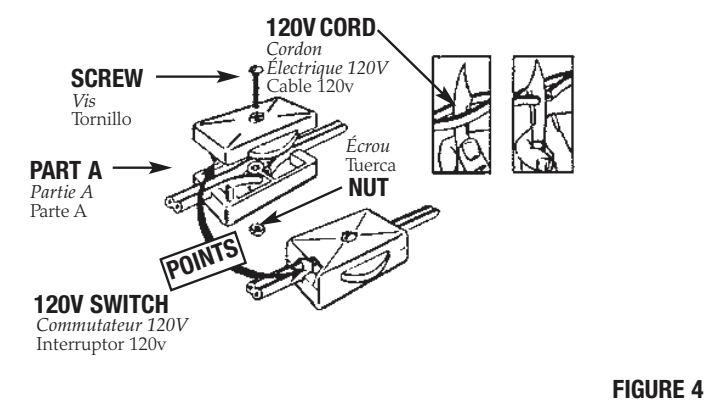


**120V SWITCH**  
Commutateur 120V  
Interruptor 120v

FIGURE 4

Helpful Tools / Outils Utiles /  
Herramientas Útiles

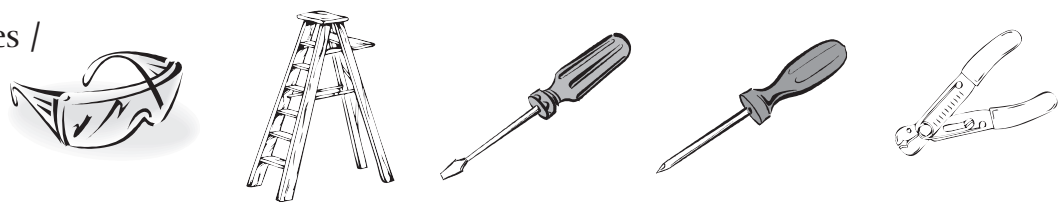


\*NOT SUPPLIED

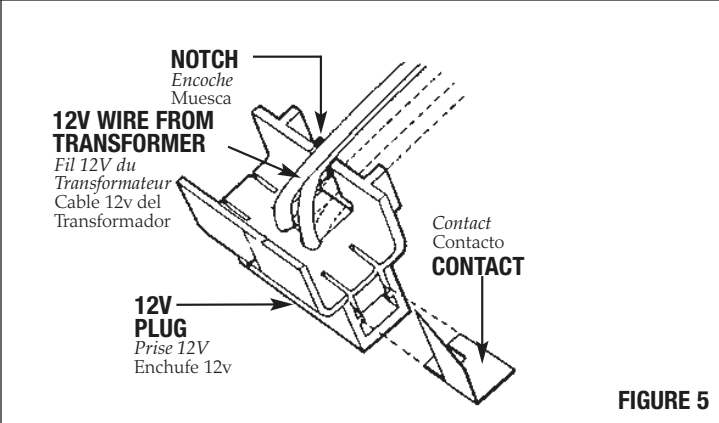

**12V WIRE FROM TRANSFORMER**  
Fil 12V du  
Transformateur  
Cable 12v del  
Transformador

**12V PLUG**  
Prise 12V  
Enchufe 12v

FIGURE 5

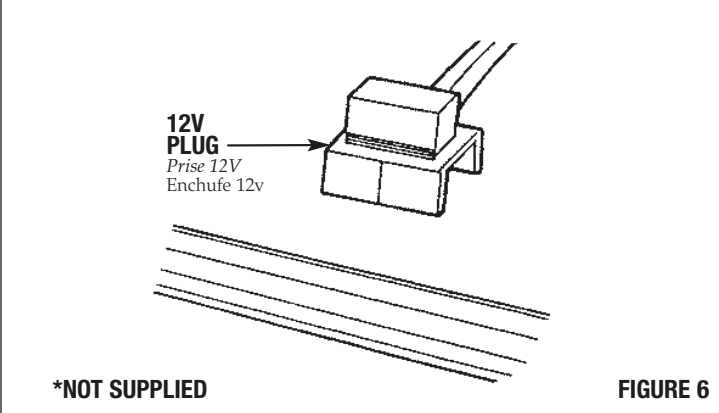

**12V PLUG**  
Prise 12V  
Enchufe 12v

FIGURE 6

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- For use with Ambiance® low voltage lighting systems only.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- This transformer should power no more than 100 (60w worth) Ambiance® LED festoon lamps. Exceeding 60w of load could interfere with the proper operation of the transformer and possibly damage the transformer.
- A minimum airspace of 6" must surround all sides of EACH TRANSFORMER (12" of airspace must separate 2 transformers).
- Read instructions carefully.
- In order to minimize voltage drop, distance should be not more than 15" from transformer to the end of the run.
- Not for use with exposed bare conductor systems.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Calculating Wattage Load

1. Identify the Sea Gull Lighting SKU for the lamp(s) or LED module(s) your Ambiance PSU will feed.
2. Visit SeaGullLighting.com and enter the SKU to view a specification sheet for the lamp(s) or LED module(s). Note the rated wattage.
3. Multiply the total quantity of lamps in your run by the rated wattage. This is your total load. Verify the total load does not exceed the capacity of your power supply. If capacity is exceeded you should select an alternate power unit or split your run and use multiple power units.

### Before You Begin

1. Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

### Housing Installation

1. Select the desired location to mount the transformer housing (not in contact with insulation & away from oven or any other source of intense heat).
2. Remove low voltage wiring cover plate (C) by loosening cover plate screws (B).
3. Fasten the transformer housing to the mounting surface by installing two mounting screws through mounting tabs (A).

### Installation Of 120V Quick-Connect Plug

1. Cut off end of 120v cord cleanly and evenly. CAUTION: Do not separate wires. Do not remove or damage insulation (Figure 3)
2. Press cord, with ridged side to the right (tracer wire), down and into front of plug.
3. Press cord down onto metal prongs.
4. Slide plug cover over cord and plug until plug cover is centered over plug.

### Installing Switch On 120V Cord

NOTE: Switch must be mounted a least 1 1/2" away from any metal parts.  
NOTE: When parallel wire (SPT I and SPT II) is used, the tracer wire is square shaped or ridged and the non-tracer wire is round in shape or smooth (seen best when viewed from wire end).

1. Split 120v cord as illustrated (FIGURE 4). Cut the non-tracer (or smooth) wire. Be sure to cut only the smooth non-tracer wire.
2. Remove the screw from the switch and take the switch apart.
3. Place the wires in part A (without the wheel) as shown. Tuck the cut wire down one end on each side of the barrier.
4. Press both halves of the switch back together. Note that the points pierce insulation to make contact with copper inside wire.
5. Place screw back into center hole and secure in place with nut.
6. The 12 Volt wire that comes out from the transformer (the input/output voltage is marked on the transformer FIGURE 2). Connect the 12v wire

from the transformer to the low voltage cable (heavy insulation wire) (not supplied) using the 12v plug.

### Installation Of 12V Plug

1. Cut 12v wire from transformer to desired length (FIGURE 5).
2. Split ends of wire (about 1/2") and insert each end of the wire as far as possible into the plug. Do not strip any insulation off the wire.
3. Insert contact into one end of 12V plug and press or use pliers until contact is flush with plug. Repeat with other contact (see FIGURE 5), on opposite side of 12v plug.
4. Twist wires sideways, insert into notch of 12v plug and twist back straight
5. Snap 12v plug on low voltage cable which is already inside of the track (FIGURE 6).

### Low Voltage Output Connections (12V AC)

1. Install Sea Gull Lighting 10-2 low voltage cable or properly sized extension wire (not supplied) to 12V terminal block.
2. Replace 12v coverplate. Tighten coverplate screws (B) to secure.

### Final Assembly

#### For Inside Cabinet Installation

1. Calculate volume of cabinet. Confirm that lighting run will not exceed maximum of 20 watts per cubic foot of air space.
2. Drill 1/2" diameter hole or notch surfaces where cable will be running through shelving or cabinet partition. NOTE: Low Voltage Ambiance Cable must be covered in Sea Gull Lighting Sleeving (#9430) or track and cover (#9435 & #9439).
3. Install Sea Gull Lighting Ambiance® track, low voltage cable, festoon lampholders, and festoon lamps or LED modules.
4. Set breaker to ON and enjoy your new Ambiance Low Voltage Lighting System.

#### For Under Cabinet, Toe Kick, and Cove Installations

1. When cable is run through permanent structures from transformer to start of run cable must be of a suitable type or run in appropriate secondary protection such as a conduit or Ambiance® #9431-94 sleeving.
2. Extension wires (if used) should be spliced to Ambiance Low Voltage cable (#9469, #9470, #9471) using a listed junction box such as Sea Gull #9459 or #9481).
3. Ambiance track should be secured to mounting surface using double sided tape or #9852 screws. For under cabinet applications we recommend leaving 1/2" of clearance from track to lip of cabinet for maintenance purposes.
4. Ambiance low voltage cable should be pressed securely into track.
5. Lamp holders should be pressed onto track securely (see safety instructions supplied with lamp holder for proper spacing information). Confirm lamp holder is secured to track so blade contacts pierce wire insulation.
6. Install lamps into lamp holders.
7. Set breaker to ON and enjoy your new Ambiance Low Voltage Lighting System.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- Pour une utilisation avec les systèmes d'éclairage basse tension **Ambiance®** uniquement.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- Ce circuit ne doit pas faire marcher plus de 100 lampes navette **DEL** **Ambiance®** (équivalant à 60w) Dépasser la charge de 60w pourrait interférer avec le bon fonctionnement du circuit et pourrait l'endommager.
- Garder un espace libre d'un minimum de 15,25cm (6") autour de CHAQUE CIRCUIT (garder un espace libre de 30,50cm (12") entre 2 circuits).
- Veuillez lire les instructions attentivement.
- Afin d'éviter les chutes de tension, la distance entre le transformateur et l'extrémité de la longueur ne doit pas être de plus de 38cm (15").
- Ne pas utiliser avec des circuits avec conducteurs dénudés.

## VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### Calculer la Charge en Watt

1. Identifier le SKU de la (des) ampoule(s) ou du (des) module(s) **LED Sea Gull Lighting** pour votre bloc d'alimentation.
2. Consulter [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com) et entrer le SKU pour consulter la fiche technique pour la (les) lampe(s) ou le(s) module(s) pour la (les) ampoule(s). Noter la charge nominale en watt.
3. Multiplier le nombre total d'ampoules sur votre cheminement par la charge nominale en watt. Le résultat est votre charge totale. Assurez-vous que la charge totale ne dépasse pas la capacité de votre bloc d'alimentation. Si la capacité est dépassée, il vous faut choisir un autre bloc d'alimentation ou diviser votre cheminement et utiliser plusieurs blocs d'alimentations.

### Avant De Commencer

1. Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et assurez-vous que toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Veillez à ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

### Montage du Boîtier

1. Choisir l'emplacement désiré pour monter le boîtier du circuit (A) (pas en contact avec l'isolation et loin de tout four ou toute autre source d'intense chaleur).
2. Retirer la plaque de protection du câblage basse tension (C) en desserrant les vis de la plaque de protection (B).
3. Attacher le boîtier du transformateur à la surface de montage en vissant deux vis de montage dans les languettes de montage (A).

### Montage de la Prise de Courant 120V

1. Couper les extrémités du cordon électrique 120v proprement et uniformément. **MISE EN GARDE** : Ne pas séparer les fils. Ne pas retirer ou endommager l'isolation (Figure 3)
2. Pousser le cordon électrique, côté strié sur la droite (fil traceur), dans l'avant de la prise.
3. Pousser le cordon électrique sur les broches de métal.
4. Faire glisser la protection de la prise sur le cordon électrique et pousser jusqu'à ce que la protection de la prise soit centrée sur la prise.

### Monter le Commutateur sur le Cordon Électrique 120V

**REMARQUE** : le commutateur doit être installé à au moins 3,8cm (1 1/2") de toute pièce métallique.

**REMARQUE** : Lorsque le câble parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil traceur est de forme carrée ou strié et le fil non traceur est de forme ronde ou lisse (se remarque davantage lorsque vu de l'extrémité du fil).

1. Diviser le cordon électrique 120v comme illustré (FIGURE 4). Couper le fil non traceur (ou lisse). S'assurer de couper le fil non traceur lisse.
2. Retirer la vis du commutateur et démonter le commutateur.

3. Placer les fils dans la partie A (sans la molette) comme illustré. Insérer le fil coupé à l'extrémité de chaque côté de la cloison.
4. Presser ensemble les deux moitiés du commutateur. Vous remarquerez que les pointes percent l'isolation afin d'être en contact avec le cuivre dans le fil.
5. Remettre en place la vis dans le trou du centre et bien attacher avec l'écrou.
6. Le fil 12Volt qui sort du transformateur (la tension d'entrée/de sortie est marquée sur le transformateur FIGURE 2). Relier le fil 12V du transformateur au câble basse tension (fil à isolation épaisse) (non fourni) à l'aide de la prise 12V.

### Montage de la Prise 12V

1. Couper le fil du transformateur 12V à la longueur souhaitée (FIGURE 5).
2. Diviser les extrémités du fil (about 1,27cm or 1/2") et insérer chaque extrémité du fil aussi loin que possible dans la prise. Ne pas dénuder le fil de son isolation.
3. Insérer le contact dans une extrémité de la prise 12V et presser ou utiliser des pinces pour encastrer le contact dans la prise. Répéter l'opération avec l'autre contact (voir FIGURE 5) sur l'autre côté de la prise 12v.
4. Tortiller les fils sur le côté, les insérer dans l'encoche de la prise 12V et les redresser.
5. Pousser en place la prise 12v sur le câble basse tension qui est déjà dans le cheminement (FIGURE 6).

### Connexions Sortie Bas Voltage (12V AC)

1. Monter le câble basse tension **Sea Gull Lighting** 10-2 ou la taille de fil d'extension appropriée (non fourni) au bloc de jonction 12V.
2. Remettre la plaque de protection 12V. Bien attacher en serrant les vis de la plaque de protection (B).

### Assemblage Final

#### Pour Montage Dans Placard

1. Calculer le volume du placard. S'assurer que la longueur de l'éclairage ne dépassera pas un maximum de 20 watts par 0,3m3 (1 pied cube) d'espace vide.
2. Percer un trou de 1/2" ou encocher les surfaces où le câble passera à travers les étagères ou la cloison du placard. **REMARQUE** : le câble **Ambiance Basse Tension** doit être recouvert de la gaine isolante **Sea Gull Lighting Sleeving** (n°9430) ou par le rail et le couvercle (n°96230 et n°9439).
3. Monter le cheminement **Sea Gull Lighting Ambiance®**, le câble basse tension, les douilles guirlande et les lampes guirlande ou les modules **LED**.
4. Remettre le disjoncteur en marche et profitez de votre Système d'Éclairage **Ambiance Basse Tension**.

#### Pour Montages Sous Meuble, Coup-De-Pied et Cavet

1. Lorsque le câble est passé dans des structures permanentes du transformateur au début de la longueur, le câble doit être de la catégorie correcte ou la longueur dans une protection secondaire appropriée, telle qu'un conduit de câbles ou une gaine isolante **Ambiance®** n°9431-94.
2. Les câbles d'extension (si utilisés) doivent être raccordés au câble **Basse Tension Ambiance** (n°9469, n°9470, n°9471) à l'aide d'une boîte de jonction homologuée telle qu'une **Sea Gull** n°9459 ou n°9481.
3. Le cheminement **Ambiance** doit être bien attaché à la surface de montage à l'aide de ruban adhésif double-face ou de vis n°9852. Pour un montage en sous-meubles, nous vous conseillons de laisser environ 1,25cm (1/2") d'espace entre le cheminement et le bord du meuble pour faciliter l'entretien.
4. Bien presser le câble basse tension **Ambiance** dans le cheminement.
5. Bien presser les douilles dans le cheminement (consulter les consignes de sécurité fournies avec la douille pour l'information concernant l'espacement correct.) S'assurer que la douille est bien attachée au cheminement de sorte que les contacts de la pale percent l'isolation du câble.
6. Fixer les lampes dans les douilles.
7. Remettre le disjoncteur en marche et profitez de votre Système d'Éclairage **Ambiance Basse Tension**.



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la carga eléctrica al sistema con el que esté trabajando esté apagada; ya sea que quite el fusible o que el disyuntor esté apagado.
- For use with Ambiance® low voltage lighting systems only.
- El uso de componentes que no sean del fabricante anularán la garantía, clasificación y pueden crear un posible peligro de seguridad.
- Si no tiene bien claro como proseguir, póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No se requieren herramientas especiales para instalar este accesorio.
- Asegúrese de seguir todos los pasos en el orden indicado.
- Este transformador debe poder no más de 100 (60w vale la pena) Ambiente @ lámparas LED de adorno. Superior a 60 W de la carga podría interferir con el buen funcionamiento del transformador y, posiblemente, el daño del transformador..
- Se necesita un mínimo de 6 pulgadas de espacio libre todo alrededor de CADA transformador (12 pulgadas de espacio libre debe separar dos transformadores)
- Lea las instrucciones cuidadosamente.
- Para poder minimizar la caída de voltaje la distancia no debe ser de más de 15 pulgadas del transformador al final del a corrida.
- No es para uso con sistemas de conductores pelados expuestos.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### Calculo de la carga de potencia

1. Identifique la SKU de Sea Gull Lighting para las lámparas o el modulo LED que su PSU de Ambiance alimentará.
2. Vaya a la página SeaGullLighting.com y entre el SKU para ver la pagina con las especificaciones para la lámpara o el modulo LED.
3. Observe el índice de potencia.
4. Multiplique la cantidad total de lámparas en su serie por el índice de potencia. Esta es su carga total. Verifique que la carga total no exceda la capacidad de su fuente de energía. Si la capacidad excede entonces usted debe seleccionar una unidad de energía alterna o dividir su serie y usar múltiples unidades de energía.

### Antes de Comenzar

1. Cuidadosamente quite el accesorio de su empaque y revise que todas las partes estén incluidas, como se demuestra en la figura 1. Tenga cuidado de no perder ninguno de los tornillos o partes que son necesarias para instalar este accesorio.

### Instalación del Transformador

1. Seleccione el lugar apropiado para montar la caja del transformador (que no esté en contacto con el aislamiento y lejos del horno o cualquier otra fuente de calor intenso).
2. Quite las placas protectoras del cableado (C) aflojando los tornillos de la placa protectora (B).
3. Fije la caja del transformador (A) a la superficie de montaje poniendo los dos tornillos de montaje por las lengüetas de montaje (A).

### Instalación del Enchufe de Conexión Rápida de 120v

1. Corte el extremo del cable de 120v limpia y uniformemente. PRECAUCIÓN: No separe los cables. No quite o dañe el aislamiento (Figura 3)
2. Presione el cable con el lado rebordeado hacia la derecha (cable trazador), hacia abajo y adentro del frente del enchufe.
3. Presione el cable entre las patas metálicas.
4. Deslice la cubierta del enchufe sobre el cable y enchufe hasta que la cubierta del enchufe esté centrada sobre el enchufe.

### Instalando el interruptor en el cable de 120v

AVISO: El interruptor necesita ser montado por lo menos 1 ½ pulgadas lejos de cualquier parte metálica.

AVISO: Cuando se use el cable paralelo (SPT I y SPT II), el cable trazador tiene forma cuadrada o rebordeada y el cable sin trazador es redondo o liso (se puede ver mejor si ve el extremo del cable).

1. Separe el cable 120v como se ilustra (FIGURA 4). Corte el cable sin trazador (o liso). Asegúrese de cortar solamente el cable sin trazador liso.

2. Quite el tornillo del interruptor y separe el interruptor.
3. Coloque los cables de la parte A (sin la rueda) como se demuestra. Meta el cable cortado en un extremo de cada lado de la barrera.
4. Presione las dos mitades del interruptor juntas y fije en su lugar con una tuerca.
5. El cable de 12v que sale del transformador (el voltaje de entrada/salida está marcado en el transformador FIGURA 2). Conecte el cable de 12v del transformador al cable de bajo voltaje (cable de aislamiento pesado) (No incluido) usando el enchufe de 12v.

### Instalación del Enchufe de 12v

1. Corte el cable de 12v del transformador a la longitud deseada (FIGURA 5).
2. Separe los extremos del cable (más o menos ½ pulgada) e inserte cada extremo del cable los mas que pueda en el enchufe. No pele el aislamiento del cable.
3. Inserte el contacto en un extremo del enchufe de 12v y presione o use alicates hasta que el contacto esté a la misma altura que el enchufe. Repita con el otro contacto (vea FIGURA 5), del lado opuesto del enchufe de 12v.
4. Tuerza los cables hacia al lado, inserte en la muesca del enchufe de 12v y vuelva a torcer para que queden derechos.
5. Presione el enchufe de 12v en el cable de bajo voltaje el cual ya se encuentra adentro de la pista (FIGURA 6).

### Conexiones de Salida de Bajo Voltaje (12 V AC)

1. Instale un cable de Sea Gull Lighting 10-2 de bajo voltaje o un cable de extensión del tamaño apropiado (no está incluido) al bloque de terminal de 12V.
2. Vuelva a colocar la placa protectora de 12v. Apriete los tornillos de la placa protectora (B) para fijar.

### Ensamblaje Final

#### Para Instalación dentro de un Gabinete

1. Calcule el volumen del gabinete. Confirme que la serie de luz no excederá los 20 vatios por pie cubico de espacio libre.
2. Perfore un agujero de 1/2 pulgada de diámetro o muesque las superficies por donde correrá el cable a través de la estantería o la partición del gabinete. AVISO: Cable de Ambiance® de Bajo Voltaje debe estar cubierto con Embalaje de Sea Gull Lighting (#9430) o circuito y cubierta (#9435 y #9439).
3. Instale la pista de Sea Gull Ambiance®, el cable de baja tensión, los portalámparas festón, las lámparas festón o los módulos LED.
4. Ponga su disyuntor en PRENDIDO y disfrute su nuevo Sistema de Luz de bajo Voltaje de Ambiance.

#### Para Instalaciones Bajo Gabinetes, Zócalos y Cornisas

1. Cuando el cable se pasa por medio de estructuras permanentes del transformador al comienzo de la serie, el cable necesita ser del tipo adecuado o debe estar en una protección secundaria apropiada tal como un conducto o una manga Ambiance® #9431-94.
2. Cables de extensión (si se van a utilizar) necesitan ser empalmados a un cable de Bajo Voltaje de Ambiance (#9469, #9470, #9471) usando una caja de unión listada tal como Sea Gull #9459 o #9481.
3. La pista Ambiance necesita estar fijada a la superficie de montaje usando cinta de doble cara o tornillos #9852. Para aplicaciones debajo del gabinete le recomendamos dejar un espacio libre de media pulgada (1/2") de la pista al borde del gabinete para propósitos de mantenimiento.
4. El cable de bajo voltaje de Ambiance® debe estar presionado fijamente en la pista.
5. Los portalámparas deben estar presionados fijamente sobre la pista (vea las instrucciones de seguridad con el portalámparas para el espacio apropiado). Confirme que el portalámparas esté fijamente puesto en la pista para que los contactos de las cuchillas perforen el cable de aislamiento.
6. Instale las lámparas o módulos de LED en sus portalámparas.
7. Ponga su disyuntor en PRENDIDO y disfrute su nuevo Sistema de Luz de bajo Voltaje de Ambiance®.